

<石川>七尾大田火力発電所2号機の火災について

平成22年6月29日
北陸電力株式会社

本日13時55分、七尾大田火力発電所2号機ボイラー建屋付近の空気予熱器において発煙を確認し、14時08分に消防へ通報するとともに直ちに初期消火にあたりました。14時18分に消防が到着し、大型消火器で消火活動を行い、15時30分に鎮火を確認しました。

なお、発煙を確認後、七尾大田火力発電所2号機は急遽出力を降下させ、14時48分、発電を停止しました。

この火災による負傷者はありません。

原因は調査中です。明日（6月30日）の朝から消防・警察ご当局による現場検証を予定しています。


本事象は、石川県、七尾市や海上保安部、警察等関係箇所にお知らせしております。

以 上


空気予熱器・・・ボイラーの燃焼用空気温度を上げるための熱交換装置

添付資料 火災発生箇所位置図

七尾大田火力発電所 2号機 A - 空気予熱器

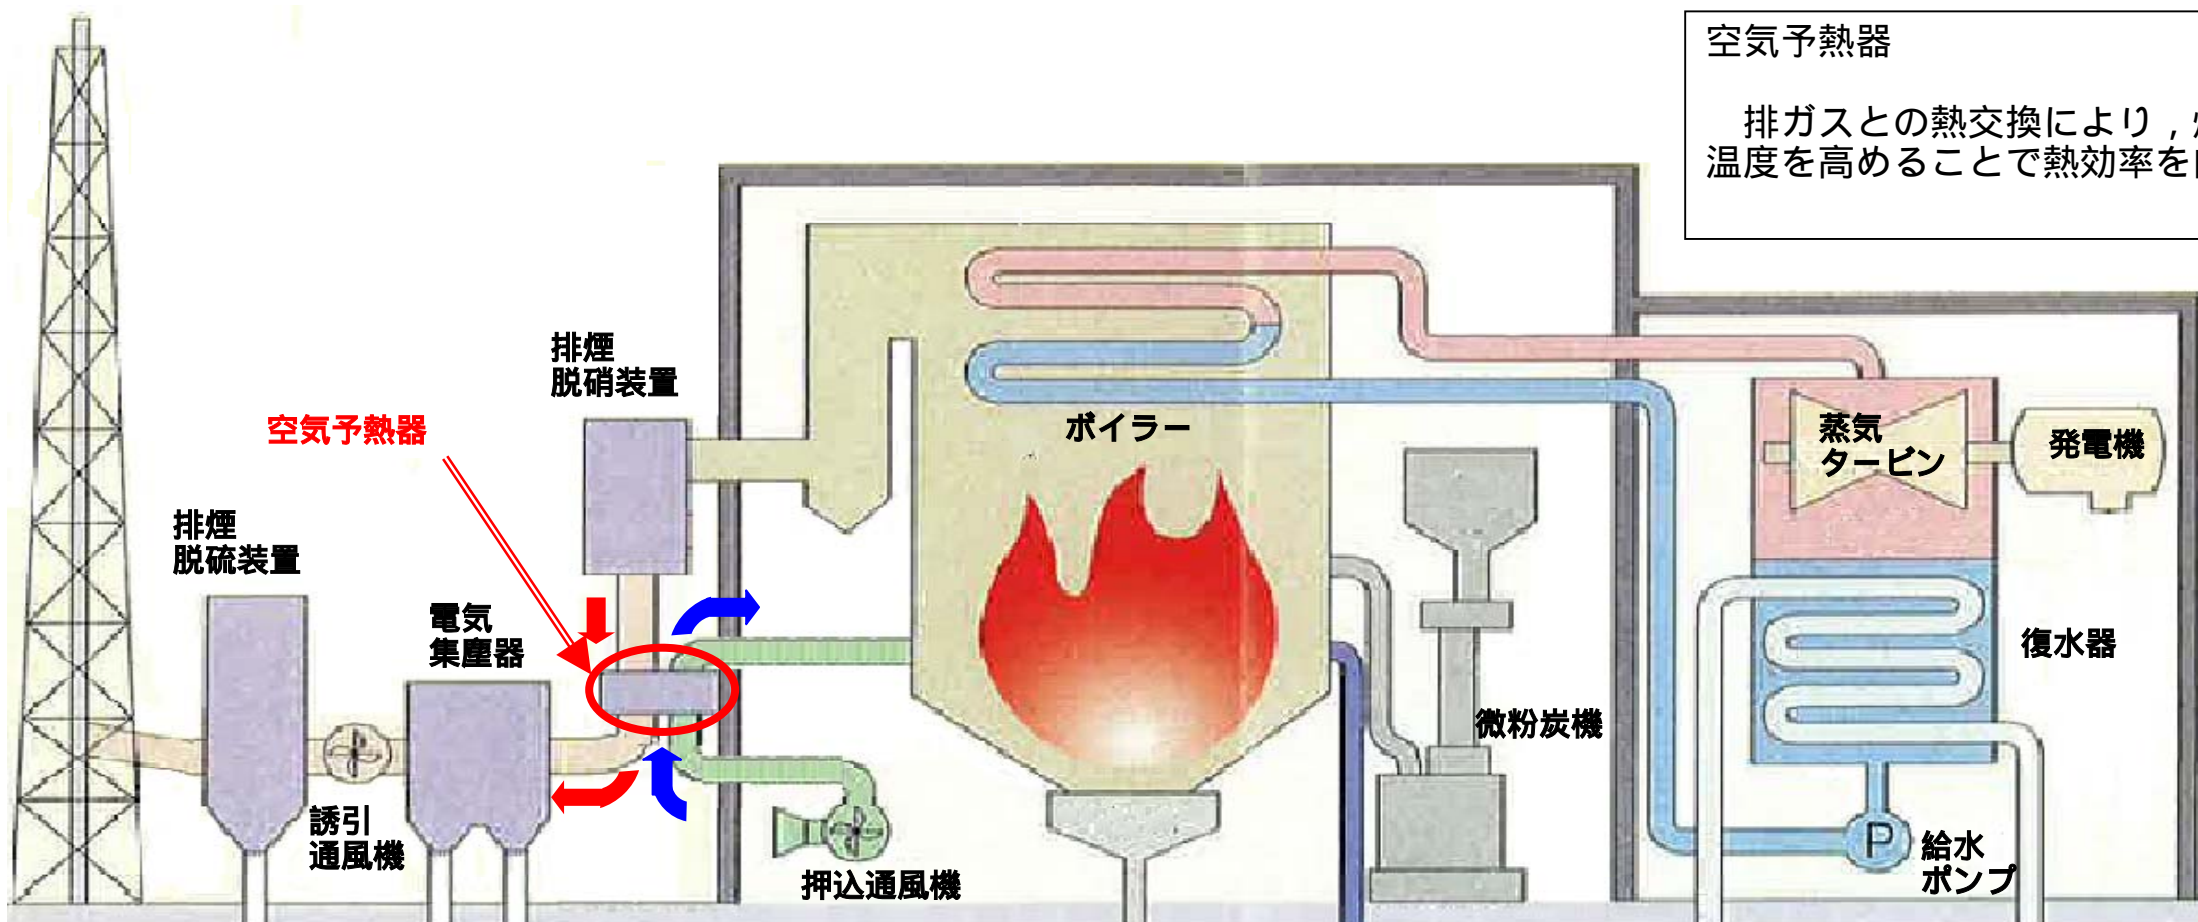

空気予熱器
排ガスとの熱交換により、燃焼用空気の温度を高めることで熱効率を向上させる。

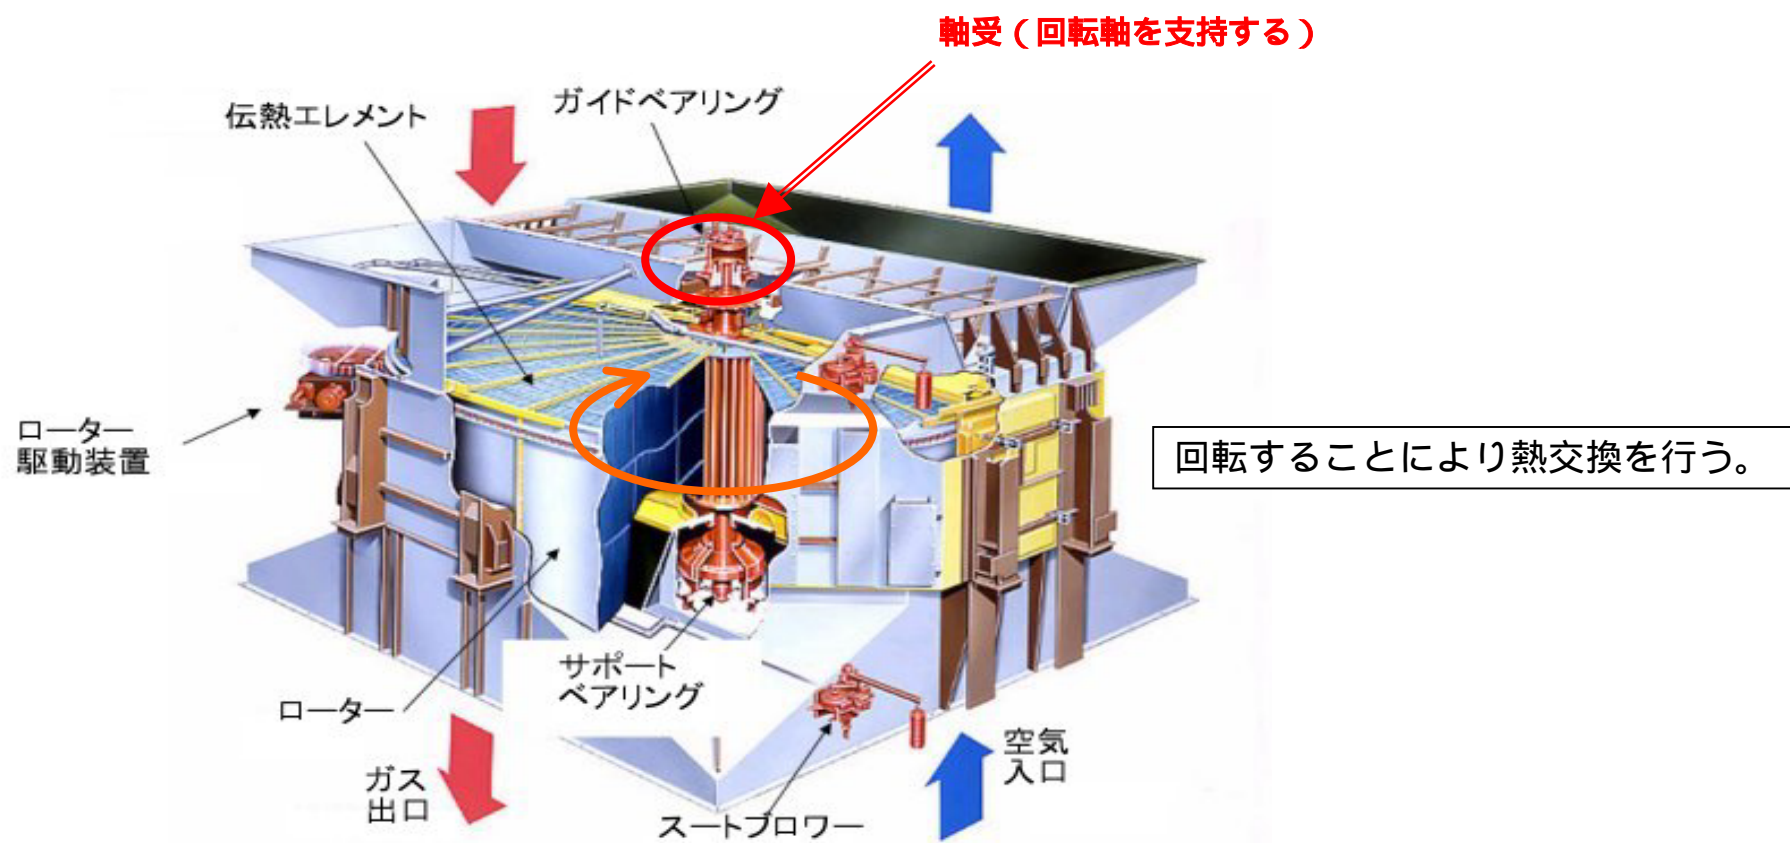

軸受 (回転軸を支持する)
回転することにより熱交換を行う。